

SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20424



Utstedt første gang: 23.02.2015
Revidert: 23.06.2020
Korrigert:
Gyldig til: 01.02.2026
Forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TIGBRO prefabrikkert baderomsmodul

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

TIGBRO AB
Korpralsvägen
SE-671 34 Arvika, Sverige
www.tigbro.se

2. Produktbeskrivelse

Generelt

TIGBRO prefabrikkert baderomsmodul er et system for ferdig innredet baderom plassert som separate enheter i en bygningskonstruksjon. Modulene leveres komplette med sanitærutstyr og rørlegg, og er klargjort for tilkobling til vann- og avløpsnett. Modulene produseres med dimensjoner og sanitærutstyr som tilpasses det enkelte byggeprosjekt. En baderomsmodul med golvareal 5 m² veier ca. 1300 kg.

Tabell 1 angir produktspesifikasjoner for komponenter og materialer som inngår i modulene. Detaljutførelse av modulkonstruksjonen er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for TIGBRO Prefabrikkert baderomsmodul tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 20424". Denne samlingen av konstruksjonsdetaljer utgjør en formell del av godkjenningen, og den versjonen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF er gjeldende.

Modulene leveres også med lysarmatur og elektriske installasjoner montert i fabrikk inkludert varmekabler i golv. Elektriske installasjoner skal være i henhold til NEK 400, og dekkes ikke av denne godkjenningen.

Golv

Golv består av 50 mm armert betong i en ramme av sveisede stålprofiler. Modulene kan leveres med 100 mm EPS lettbetong under det armerte betonggolvet. I tillegg har golv Ardex S1-K påstrykningsmembran og keramiske fliser, se fig. 2. Modulene kan også leveres med system for vannbåren golvvarme.

Golv utenfor dusjsonen har et fall på ca. 1:100. Golv i dusjsonen har et fall på ca. 1:50. Baderomsmodulene utformes slik at høydeforskjellen mellom slukrist og membran ved terskel er minst 25 mm.

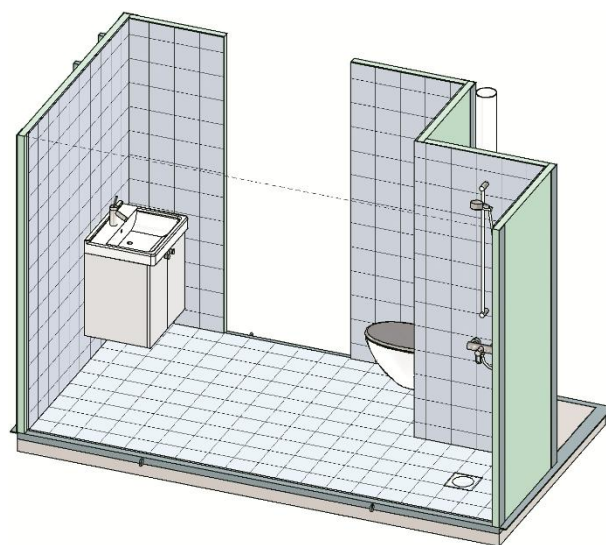


Fig. 1

TIGBRO prefabrikkert baderomsmodul leveres komplett med flislagte overflater og ferdig montert sanitærutstyr

Vegger

Veggkonstruksjonen består av 50 mm XPS våtromsplater i format 600 mm x 2400 mm, som limes sammen butt i butt. Innvendig dekkes alle platesammenføyningene med Tetti membranbånd/hjørner og Ardex S1-K membransystem, og i våtsoner heldekkes platene med våtromsmembranen. Alle vegger er heldekket innvendig med keramiske fliser, se fig. 2.

Utvendig har veggplatene pålimte hjørneforsterkninger av stål, og pålimte 0,7 mm galvaniserte stålplater eller annen kledning ved behov, se pkt. 7.

Det legges inn forsterkninger av stålprofiler og kryssfinerplater på utsiden av veggene etter behov for montering av sanitærinstallasjonene og utstyr i tilknytning til universell utforming.

Tak

Takkonstruksjonen er selvbærende og består av 60 cm brede isolerte kassetter av 0,7 mm stålplate. Innvendig overflate er hvitlakkert.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
e-post: certification@sintef.no

Kontaktperson, SINTEF: Pål Harstad
Utarbeidet av: Pål Harstad

SINTEF AS
www.sintef.no
Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA

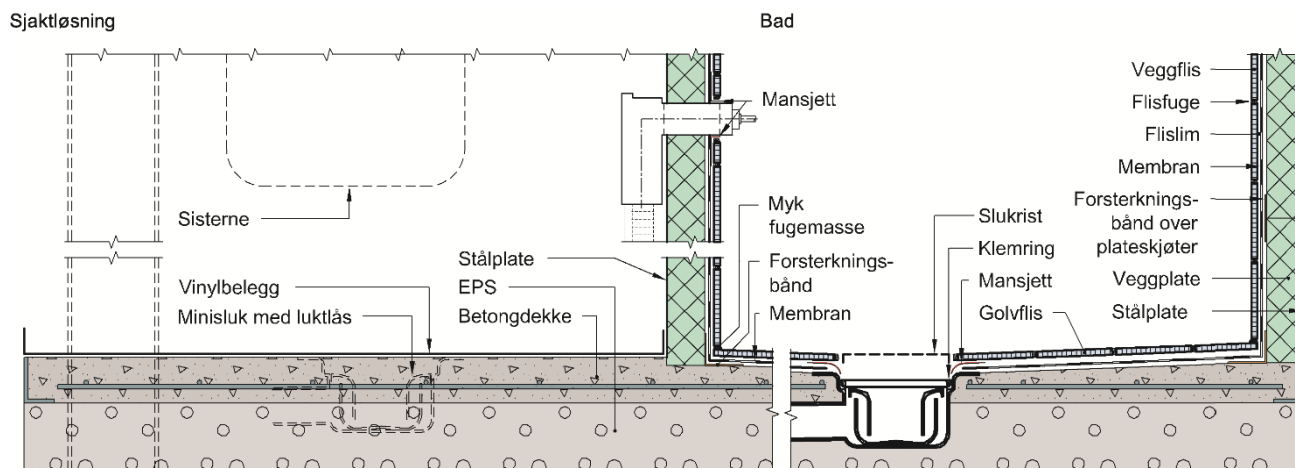


Fig. 2
Prinsipiell utforming av golv, vegg og sjakt – Vertikalsnitt

Tabell 1 Produktspesifikasjoner

Komponent / material	Spesifikasjon
Veggplater	Tetti Våtromsplate iht. SINTEF Teknisk Godkjenning 20107
Monteringslim	Tetti Monteringslim eller Casco SuperFix/Sika Proline E6
Stålplater i vegg	Galvaniserte stålplater, 0,7 mm iht. EN-10147
Himlingsplater	Prelaq GreenCoat. Lakkert, sinkbelagt stålplate iht. EN 10346
Våtromsmaling	Jotun Lady Aqua iht. SINTEF Teknisk Godkjenning 2369
Stålprofiler i gulv	Stål S235 JR iht. SS-EN 10025
Armeringsnett gulv	ESS-ENV-10080
Betong i gulv	Ardex A38 Mix krympefri hurtigstøp
Understøp	mira EPS lightbeton 360 eller EPS Cement EC 350 Mhurtigtørkende lettvektsmasse
Sluk	Purus Oden, Freja eller Ymer iht. EN 1253
Sluk i sjaktdel	Purus Mini Max 50 med luktlås iht. EN 1253
Tettesjikt	Ardex S1-K Membran iht. SINTEF Teknisk Godkjenning 20339
Flislim	Ardex X77 eller X78 sementbasert flislim.
Flisfugemasse	Ardex G8S eller Ardex G6 Flex fleksibel, sementbasert fugemasse
Keramiske fliser	Iht. EN 14411
Elastisk Fugemasse	Casco Aqua Seal eller Casco Sanitary Silicone 4090-4096
Rør-i-rør system	Uponor Combi PEX iht. SINTEF Teknisk Godkjenning 20013
Servant	Sertifiserte produkter iht. EN 14688
Servantarmatur	Sertifiserte produkter iht. EN 817 og NKB 4
WC	Sertifiserte produkter iht. EN 997 eller NT VVS 120
WC sisterner	Sertifiserte produkter iht. EN 14055
Dusjarmatur	Termostatstyrt dusjarmatur iht. EN 1111

Sjaktløsning/teknisk nisje

Tigbro prefabrikkerte baderomsmoduler har en integrert sjaktløsning/teknisk nisje (se Fig. 1 og 2). Vertikale vann- og avløpsrør, som monteres på byggeplass, føres gjennom denne sjaktløsningen. Åpninger mellom brannceller må brannsikres etter at rør er installert i bygget. Sjaktløsning/teknisk nisje inneholder dessuten vannbeholder/sisterner for WC og fordelerskap for rør-i-rør system og eventuelt separat skap for varmeanlegg. Fordelerskap har lukeåpning inn mot badet, over WC. Vann fra lekkasje dreneres til sluk i gulv i nisjeløsning/teknisk nisje. Gulvet har fall på minimum 1:50. Sluket har luktlås. Veggene i teknisk nisje er vannbestandig.

Installasjoner

Alle rør- og sanitærkomponenter som installeres i modulene har dokumenterte egenskaper gjennom separate produktsertifikater eller tekniske godkjenninger. Vanntilførsel fra fordelerskap er basert på rør-i-rør system. Fordelerskap er plassert i modulens sjaktutsparring, innfelt i vegg slik at frontluken er tilgjengelig over WC. I fordelerskapet finnes intern stoppekran. Alle rørgjennomføringer i vegg i våtsonen er tettet med mansjetter som tilhører membransystemet.

3. Bruksområder

TIGBRO prefabrikkert baderomsmodul kan benyttes som baderom i boliger, hoteller og i andre bygg med tilsvarende bruksforutsetninger, og med betingelser for bruk som angitt i pkt. 6.

4. Egenskaper

Bæreevne

Veggkonstruksjonen er ikke beregnet for understøttelse av andre bygningsdeler. Golvkonstruksjonen er dimensjonert for nyttelast i kategori A i henhold til NS 3491-1.

Vegghengt toalett er prøvd for 4 kN last i henhold til EN 997, og vegghengt servant prøvd for 1,5 kN i henhold til ETAG 022 Part 1 "Guideline for European Technical Approval of watertight covering kits for wet room floors and or walls", Annex E.

Egenskaper ved brannpåvirkning

Material- og overflateklassifiseringene er i henhold til EN 13501-1.

- Innvendige overflater av keramiske fliser etter EN 14411 har klasse A1.
- Himlingsplater Prelaq GreenCoat har klasse A2-s1,d0
- Tetti Våtromsplate, klasse er ikke bestemt

Følgende produkter har brannteknisk klassifisering uten testing (CWFT) i henhold til EUs stående byggeutvalg:

- Stålprofil i gulv av stål S235 har klasse A1
- 0,7 mm galvaniserte stålplater har klasse A1

Lydisolering

Det er ikke bestemt luftlyd- eller trinnlydisolasjons-egenskaper for modulkonstruksjonen alene. Lydisolering må prosjekteres sammen med tilstøtende konstruksjoner i hvert enkelt byggeprosjekt.

Varmeisolering

Både veggene med 50 mm XPS-plater og gulv med 100 mm EPS-betong har en varmemotstand på ca. 1,6 m²K/W. Himlingen er uisolert.

Vanntetthet

TIGBRO prefabrikkert badermodule har bestått funksjonssprøving med tilfredsstillende resultat etter ETAG 022 "Guideline for European Technical Approval of watertight covering kits for wet room floors and or walls", Annex A og E.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Helse- og miljøvurderingen omfatter ikke keramiske fliser, servant, klosett, klosettmonteringsstativ og armaturer.

TIGBRO prefabrikkert badermodule inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapåvirkning

TIGBRO prefabrikkert badermodule er bedømt å ikke avgir partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

TIGBRO prefabrikkert badermodule skal sorteres som metall, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan materialgjenvinnes, energigjenvinnes eller deponeres.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for TIGBRO prefabrikkert badermodule.

6. Betingelser for bruk

Fundament

Baderomsmodulene skal plasseres på et bærende etasjeskille eller et fundament som er dimensjonert for aktuell modulvekt samt nyttelast. Konstruksjonen må være så stiv at ikke deformasjoner påvirker fall mot sluk.

Forsterkning av vegger

Vegger med bredde større enn 2,5 meter fabrikkbygges med et 0,7 mm stålplatesjikt som limes til veggplatenes utside for forsterkning.

Tilgjengelighet

For hvert enkelt byggeprosjekt skal baderomsmodulene prosjekteres og plasseres slik at kravene i TEK om universell utforming blir tilfredsstilt.

Utvendige installasjoner

Baderomsmodulene skal og plasseres slik at kravene i TEK om tilrettelegging for vedlikehold blir tilfredsstilt. Modulene skal plasseres slik at en sjaktløsning gir adgang for inspeksjon og reparasjon av rørinstallasjoner og elektriske installasjoner. Lekkasje i sjakt skal synliggjøres.

Lyd og brann

Bruk av baderomsmodulene i forhold til krav om brannmotstand og lydisolering av bygningskonstruksjonen skal være vurdert og prosjektert for hvert enkelt prosjekt. Brennbar isolasjon må tildekkes med keramiske fliser som vist i figur 2.

Sikkerhet ved brann

Modulenes størrelse er begrenset til 25 m² gulvareal. For større moduler må brannsikkerheten dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering.

Sjakter som modulene installeres mot skal ha en brannmotstand i henhold til veiledningen til TEK og bygningens brannklasse som kreves i det enkelte byggeprosjekt. Sjaktene må være delt for hver etasjeskiller med brannnett gjennomføring av alle tekniske installasjoner, det må brukes et tettesystem som har dokumentert brannmotstand. Alternativt må sjaktveggene ha brannmotstand i henhold til bygningens brannklasse.

Montasje

Modulene skal justeres og vattres opp slik at korrekt fall til sluk ivaretas.

Transport og lagring

Ved transport og lagring skal modulene være plassert på et plant og stabilt underlag, og være beskyttet med en emballasje som hindrer fuktpåvirkning på utsiden av konstruksjonen.

7. Produkt- og produksjonskontroll

TIGBRO AB
Korpralsvägen
SE-671 34 Arvika, Sverige
www.tigbro.se

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

8. Grunnlag for godkjenningen

Produktet er vurdert på grunnlag av rapporter som er innehavers eiendom.

9. Merking

Ved leveranse skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn og adresse, prosjektidentifikasjon og montasjespesifikasjoner utarbeidet for hvert enkelt prosjekt. Godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20424, skal være synlig tilgjengelig i ferdig montert modul.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF



Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder